

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dnfklapan.nt-rt.ru/> || dsf@nt-rt.ru

Автоматические комбинированные балансировочные клапаны АQT/AQF DN = 10–250 мм

Описание и область применения



Клапаны АQT (резьбовые), AQF (фланцевые) — автоматические балансировочные клапаны, стабилизаторы расхода. Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления или в системах холодоснабжения кондиционеров.



При установке на клапанах АQT и AQF электрического или термогидравлического привода к функции автоматического ограничителя расхода добавляется функция регулирующего клапана. Основные области применения: автоматическая балансировка и регулирование температуры в системах вентиляции и кондиционирования, в узлах тепло- и холодоснабжения.

Преимущества применения клапанов АQT/AQF

Клапаны АQT/AQF обеспечивают в инженерных системах самую низкую совокупность капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с регулирующей арматурой, благодаря следующим особенностям.

- Встроенная функция автоматической балансировки способствует повышению эффективности транспортировки тепло- или холдоносителя, оптимизирует работу насосов, исключая перерасходы электроэнергии, в том числе в режимах частичной нагрузки систем.
- АQT/AQF с измерительными ниппелями дает возможность пропорционально управлять производительностью насосов.
- Благодаря встроенному регулятору перепада давлений шток регулирующего клапана остается все время разгруженным, что минимизирует время работы приводов, обеспечивая стабильное регулирование температуры и увеличивая срок их службы.


- АQT/AQF позволяет быстро и просто вывести систему на проектные расходы.
- Настройка клапанов АQT/AQF проста, занимает менее минуты, не требует при этом специальных расчетов и измерительных инструментов и возможна даже при работающей системе.
- Обслуживание клапанов АQT/AQF сведено к минимуму, так как они в меньшей степени подвержены засорению благодаря особой конструкции мембранныго элемента.
- Используя данные клапаны, можно запускать систему поэтапно, например поэтажно, предоставляя клиентам полностью функционирующие помещения. Перенастройка клапанов не потребуется после подключения остальных потребителей.
- АQT/AQF, сочетаая в себе две функции — регулирующего и автоматического балансировочного клапанов, позволяют снижать как минимум в 2 раза затраты на монтаж.

Характеристика регулирования


Клапаны AQT/AQF имеют линейную характеристику регулирования. Их работа не зависит от колебаний давления в системе, при этом авторитет клапанов всегда равен 1.

Ограничение расхода клапанами AQT/AQF достигается регулированием хода штока. Приводы Danfoss откалиброваны в соответствии с ограниченной величиной хода штока, что сохраняет линейную характеристику регулирования вне зависимости от заданной настройки или перепада давлений.

Так как характеристика регулирования является предсказуемой, приводы, установленные на клапанах AQT/AQF, можно использовать для преобразования линейного закона регулирования в логарифмический (равнопроцентный). Это позволяет использовать клапаны AQT/AQF в любых системах. Для переключения приводов с линейной на логарифмическую характеристики в них предусмотрен DIP-переключатель.

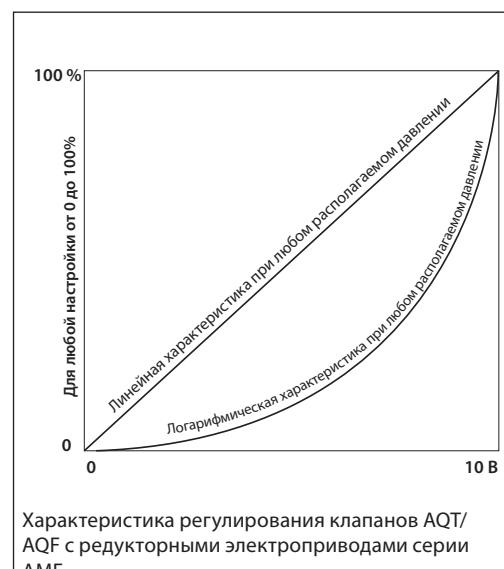

Область применения (системы с переменным расходом)

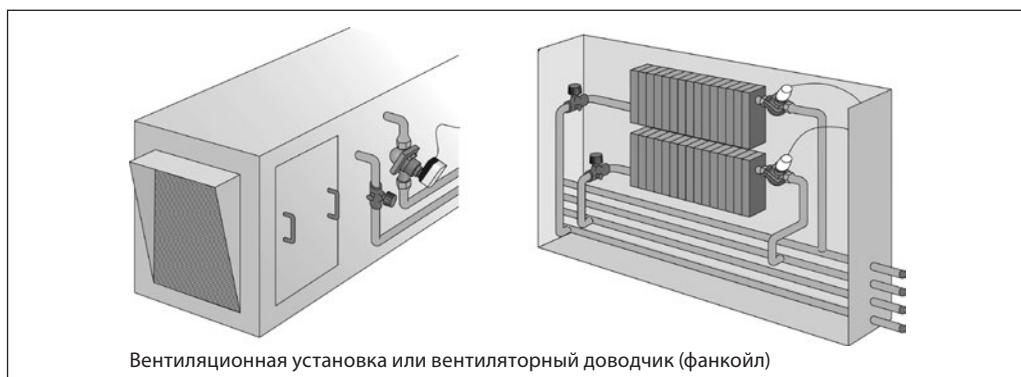

Клапаны AQT/AQF, оснащенные электроприводами, могут использоваться в качестве регулирующих клапанов со 100%-ным авторитетом с сочетанием функции ограничения расхода, т. е. автоматической балансировки. Клапаны могут применяться в обвязках фэнкойлов, панелях лучистого обогрева или охлаждения, в центральных кондиционерах и других вентиляционных установках, а также в любых узлах, где традиционно применяются обычные двухходовые клапаны. AQT/AQF обеспечивают точное регулирование и требуемый расход на каждом потребителе и осуществляют автоматическую балансировку системы.

В отличие от других клапанов, благодаря особой конструкции встроенного регулятора перепада давлений, даже частичная загрузка системы не влияет на качество регулирования температуры. Клапаны-регуляторы ограничивают расход ровно до необходимого в данный момент времени значения. Установив клапаны AQT/AQF, можно разделить систему на независимые части, работа которых не будет влиять друг на друга.


Для клапанов AQT/AQF доступна полная линейка электроприводов для любых вариантов




автоматизации (с двух-, трехпозиционным и аналоговым управлением).

Применение AQT/AQF в качестве регулирующих клапанов снижает суммарное значение капитальных и эксплуатационных затрат:

- простое проектирование, не требующее сложных расчетов;
- один клапан заменяет несколько устройств;
- быстрый монтаж системы;
- простая настройка и запуск системы, максимальная гибкость при эксплуатации.

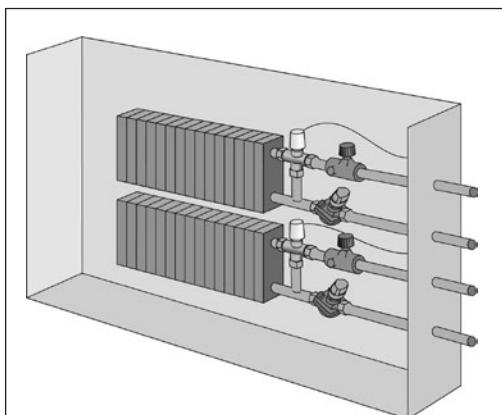Область применения
(системы с постоянным расходом)

Пример применения клапанов AQT/AQF на обвязке фанкойлов в системах с постоянными гидравлическими характеристиками

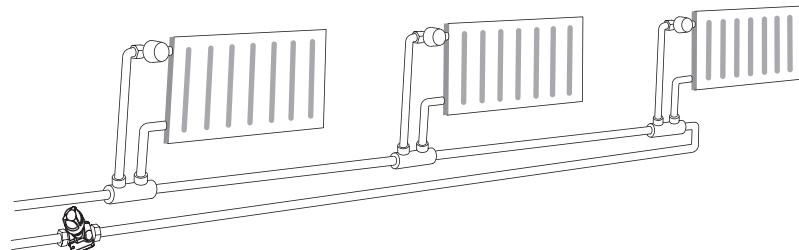

Пример применения клапанов AQT на стояках однотрубной системы

В однотрубной системе отопления клапаны AQT устанавливаются на каждом стояке и могут использоваться в качестве регулятора — ограничителя расхода.

Клапаны автоматически ограничивают максимальный расход теплоносителя, что позволяет легко добиться точной балансировки всей системы.



ВНИМАНИЕ!
При применении клапанов AQT/AQF DN = 40–250 мм в качестве регуляторов постоянства расхода без электроприводов необходимо использовать фиксатор штока.

Существуют другие варианты применения клапанов AQT/AQF. Возможность использования данных клапанов обусловлена необходимостью применения как в функции регулирующего клапана, так и в функции автоматического стабилизатора расхода.

Примечание. За подробной информацией об областях применения клапанов AQT/AQF обращайтесь в ближайшее отделение компании «Данфосс».

Особенности подбора, настройки и эксплуатации

- Самый быстрый гидравлический расчет и простое проектирование системы. Подбор клапана осуществляется исходя из требуемого расхода и диаметра трубопровода. Нет необходимости в определении авторитета и расчета K_v .
- Клапаны AQT/AQF всегда отвечают эксплуатационным требованиям, так как скорость потока через полностью открытый клапан AQT/AQF соответствует международным стандартам по скорости потока в трубопроводе аналогичного диаметра.
- Клапаны AQT/AQF могут применяться для всех систем ОВ и КВ, так как в сочетании с термоэлектрическими или редукторными приводами они обеспечивают как линейную, так и логарифмическую характеристику регулирования.
- Компактная конструкция клапанов позволяет размещать их в условиях ограниченного пространства, например в корпусе вентиляционных доводчиков.
- Простота пусконаладочных работ. Не требуется ни специально обученного персонала, ни измерительного оборудования.
- Простота поиска и устранения неисправностей.
- Быстрая ввода в эксплуатацию, так как клапаны AQT/AQF не нуждаются в предварительной промывке.
- Возможность поэтапного ввода системы без каких-либо ограничений. Клапаны AQT/AQF обеспечивают автоматическое регулирование расхода даже при незавершенном состоянии всего объекта. По завершении строительства объекта дополнительная регулировка клапанов AQT/AQF не требуется.

Номенклатура и коды для оформления заказа*Клапаны AQT, резьбовое присоединение*

Общий вид	DN, мм	G _{ном.} , л/ч	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер	Эскиз клапана без измерит. ниппелей	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер
	10 LF	150	G 1/2 A	003Z1861		G 1/2 A	003Z1851
	10	275		003Z1811			003Z1801
	15 LF	275	G 3/4 A	003Z1862		G 3/4 A	003Z1852
	15	450		003Z1812			003Z1802
	20	900	G 1 A	003Z1813		G 1 A	003Z1803
	25	1700	G 1 1/4 A	003Z1814		G 1 1/4 A	003Z1804
	32	3200	G 1 1/2 A	003Z1815		G 1 1/2 A	003Z1805
	40	7500	G 2 A	003Z1970		AQT DN = 10–32 мм без измерительных ниппелей не может быть ими оснащен впоследствии	
	50	12500	G 2 1/2 A	003Z1971			

Клапаны AQF, фланцевое присоединение

Общий вид	DN, мм	G _{ном.} , л/ч	Фланцы	Кодовый номер
	50	12 500	PN = 16 бар	003Z1972
	65	20 000		003Z1973
	80	28 000		003Z1974
	100	38 000		003Z1975
	125	90 000		003Z1905
	125 HF	110 000		003Z1915
	150	145 000		003Z1906
	150 HF	190 000		003Z1916
	200	200 000		003Z1907
	200 HF	270 000		003Z1917
	250	300 000		003Z1908
	250 HF	370 000		003Z1918

Номенклатура и коды для оформления заказа
Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	Соединение с трубопроводом	Для клапанов с DN, мм	Кодовый номер
	Резьбовой фитинг, 1 шт.	R 3/8	10	003Z0231
		R 1/2	15	003Z0232
		R 3/4	20	003Z0233
		R 1	25	003Z0234
		R 1 1/4	32	003Z0235
		R 1 1/2	40	003Z0279
		R 2	50	003Z0278
	Приварной фитинг, 1 шт.	-	15	003Z0226
			20	003Z0227
			25	003Z0228
			32	003Z0229
			40	003Z0270
			50	003Z0276
	Комплект фитингов под пайку, 2 шт.	R 12x1 мм	10	065Z7016
		R 15x1 мм	15	065Z7017
	Металлическая запорная рукоятка (максимальное давление 16 бар)	10–32	003Z0230	
	Пластиковая защитная рукоятка (максимальное давление 1 бар)			003Z0240
	Фиксатор штока (необходим при установке клапана DN40–250 без привода)	40–100	003Z0695	
		125–250	003Z0696	
	Адаптер для присоединения клапанов AQF DN 40–100 с приводами AMV(E) 15/16/25/35 SU/SD	40–100	003Z0694	
	Адаптер для присоединения клапанов AQT DN 10–32 2-го поколения (с 2012 г. производства) с приводом AME 13 SU	10–32	003Z3960	
	Подогреватель штока AQT/AQF DN 40–100/AME 15 QM	40–100	065B2171	
	Подогреватель штока AQT/AQF DN 40–100/AME 435 QM	40–100	065Z0315	
	Подогреватель штока AQF DN 125, 150/AME 55 QM	125, 150	065Z7022	
	Подогреватель штока AQF DN 200, 250/AME 85 QM	125, 150	065Z7021	



Положение штока в полностью закрытом положении для клапанов DN = 10–32 мм

Комбинации клапанов AQT DN 10–32 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Комментарий	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
					на открытие	на закрытие	
TWA-Z NO	24 В AC/DC	Для DN 25–32 макс. настройка 65 %	2 позиции Вкл./Выкл.	Нет	+		082F1260
TWA-Z NC						+	082F1262
TWA-Z NO					+		082F1264
TWA-Z NC						+	082F1266
ABN A5 NC	24 В AC/DC	230 В AC/DC	2 позиции Вкл./Выкл.	Нет		+	082F1150
ABN A5 NO					+		082F1151
ABN A5 NC						+	082F1152
ABN A5 NO					+		082F1153
ABN A5 NC с концевым выключателем	24 В AC/DC					+	082F1154
ABNM A5 NC LOG	24 В AC	Ход штока 5 мм; кабель заказывается отдельно	Аналоговый 0–10 В	Нет		+	082F1160
ABNM A5 NC LIN						+	082F1161
ABNM A5 NC LOG	24 В AC	Ход штока 6,5 мм; кабель заказывается отдельно	Нет			+	082F1162
ABNM A5 NO LOG					+		082F1163
ABNM A5 NC LIG						+	082F1164
ABNM A5 NO LIG					+		082F1165
ABNM A5 NC LOG	24 В DC		Аналоговый 0–10 В, 4–20 мА	Есть		+	082F1166
ABNM A5 NO LOG						+	082F1167
NovoCon® S	24 В AC/DC	Интегрируется в сети BACnet и Modbus	Цифровой, Аналоговый	По fieldbus	Настраивается		003Z8502
AMI 140	24 В AC/DC		2 позиции Вкл./Выкл.	Нет			082H8048
AMI 140	230 В AC/DC						082H8049
AMV 110 NL	24 В AC		Импульсный	Нет			082H8056
AMV 120 NL	24 В AC						082H8058
AME 110 NL	24 В AC		Аналоговый 0–10 В, 4–20 мА	Есть			082H8057
AME 120 NL	24 В AC						082H8059
AME 110 NLX	24 В AC						082H8060

Комбинации клапанов AQT DN 40–50 и AQF DN 50–100 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Комментарий	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
					на открытие	на закрытие	
AME 435 QM	24 В AC/DC	Необходим адаптер (003Z0694)	Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА	Нет			082H0171
AMV 435	230 В AC						082H0163
AME 25 SU	24 В AC		Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА	Нет	+		082H3041
AME 25 SD	24 В AC					+	082H3038
AMV 25 SU	230 В AC		Импульсный	Есть	+		082H3036
AMV 25 SD	230 В AC					+	082H3040

Комбинации клапанов AQF DN 125–150 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
				на открытие	на закрытие	
AME 55 QM	24 В AC	Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА; Импульсный	Есть	При установке AM-PBU25 (082H7090)		082H3078
AME 658 SU	24 В AC/DC			+		082G3450
AME 658 SU	230 В AC/DC			+		082G3451
AME 658 SD	24 В AC/DC				-	082G3448
AME 658 SD	230 В AC/DC				-	082G3449

Комбинации клапанов AQF DN 200–250 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
				на открытие	на закрытие	
AME 85 QM	24 В AC	Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА; Импульсный	Есть	При установке AM-PBU25 (082H7090)		082G1453

Технические характеристики

Клапаны AQT, резьбовое присоединение

Условный проход DN, мм	10 LF	10	15 LF	15	20	25	32	40	50	
Номинальный расход $G_{\text{ном}}$ (100%), л/ч ¹⁾	150	275	275	450	900	1700	3200	7500	12 500	
Максимальный расход $G_{\text{макс}}$, л/ч ⁴⁾	180	330	330	540	1080	1870 ⁵⁾	3520 ⁵⁾	7500	12 500	
Диапазон настройки, % ²⁾		20–120			20–110		40–100			
Допустимый перепад давлений на клапане $\Delta_{\text{раб}} G_{\text{ном}}$ ($\Delta_{\text{раб}} G_{\text{макс}}$), кПа ^{3), 4)}		16–400/600 (18–400/600)			20–400/600 (25–400/600)		30–400/600			
Условное давление PN, бар					16					
Относительный диапазон регулирования					Не ниже 1 : 1000					
Характеристика регулирования					Линейная; с помощью привода может быть преобразована в логарифмическую					
Протечка по стандарту IEC 534					Отсутствует (при усилии привода в 100 Н)		Макс. 0,05% от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 500 Н)			
Регулируемая среда					Вода и водный раствор гликоля для закрытых систем тепло- и холодоснабжения					
Диапазон температур регулируемой среды, °C					–10 ... 120					
Ход штока, мм					2,25		4,5		10	
Присоединение	с трубопроводом (наружная резьба), дюймы	G ½ A	G ½ A	G ¾ A	G ¾ A	G 1 A	G 1¼ A	G 1½ A	G 2 A	G 2½ A
	с электроприводом					M30×1,5			Danfoss-стандарт	
Материал, контактирующий с водой	корпус клапана					DZR Латунь (CuZn36Pb2As – CW 602N)		Серый чугун EN-GJL-250(GG25)		
	мембрана и кольцевые уплотнения					EPDM				
	пружина					W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310				
	конус регулятора перепада давлений					W.Nr. 1.4305		CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr. 1.4305		
	седло регулятора перепада давлений					EPDM		W.Nr. 1.4305		
	конус регулирующего клапана					CuZn40Pb3 – CW 614N				
	седло регулирующего клапана					DZR Латунь (CuZn36Pb2As – CW 602N)		W.Nr. 1.4305		
	винты					Нержавеющая сталь (A2)				
	плоское уплотнение					NBR				
	уплотняющая смазка измерительных ниппелей					Диметакрилат эстера				
Материал, не контактирующий с водой	пластиковые части					для DN 10–32 — PA; для DN 45,50 — POM				
	вставки и наружные винты					CuZn39Pb3 – CW 614N; W.Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401				

¹⁾ Заводская настройка клапана установлена на номинальное значение 100%.²⁾ Вне зависимости от настройки клапана, аналоговое управление доступно с 0%.³⁾ Рабочий диапазон перепадов давлений на клапане $\Delta P = P_1 - P_3$, мин./макс. значение.⁴⁾ При настройке выше 100% минимально допустимый перепад давлений на клапане становится выше, см. значения в скобках.⁵⁾ При настройке выше 100% клапан может использоваться только как ограничитель расхода.⁶⁾ При необходимости применения AQT на перепад давления выше 400 кПа свяжитесь с инженером компании «Данфосс».

Технические характеристики (продолжение)

Клапаны AQF, фланцевое присоединение



Условный проход DN, мм	50	65	80	100	125	125 HF	150	150 HF	200	200 HF	250	250 HF									
Номинальный расход $G_{\text{ном}}$ (100%), л/ч ¹⁾	12 500	20 000	28 000	38 000	90 000	110 000	145 000	190 000	200 000	270 000	300 000	370 000									
Диапазон настройки, % ²⁾	40–100																				
Допустимый перепад давлений на клапане $\Delta_{\text{раб}} G_{\text{ном}}$, кПа ^{3), 4)}	30–400/600			40–600 ⁵⁾ (60–600 ⁵⁾)	60–600 ⁵⁾ (80–600 ⁵⁾)	40–600 ⁵⁾ (60–600 ⁵⁾)	60–600 ⁵⁾ (80–600 ⁵⁾)	45–600 ⁵⁾ (65–600 ⁵⁾)	60–600 ⁵⁾ (80–600 ⁵⁾)	45–600 ⁵⁾ (65–600 ⁵⁾)	60–600 ⁵⁾ (80–600 ⁵⁾)										
Относительный диапазон регулирования	Не ниже 1 : 1000																				
Характеристика регулирования	Линейная; с помощью привода может быть преобразована в логарифмическую																				
Протечка по стандарту IEC 534	Макс. 0,05 % от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 500 Н)			Макс. 0,01 % от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 650 Н)	Макс. 0,01 % от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 1000 Н)																
Регулируемая среда	Вода и водный раствор гликоля для закрытых систем тепло- и холоснабжения																				
Диапазон температур регулируемой среды, °C	–10 ... +120																				
Ход штока, мм	10	15			30				27												
Присоединение	фланцевое	PN 16																			
	с электроприводом	Danfoss-стандарт																			
Материал, контактирующий с водой	корпус клапана	Серый чугун EN-GJL-250(GG25)																			
	мембрана и сильфон разгрузки	EPDM		W.Nr. 1.4571		EPDM															
	кольцевые уплотнения	EPDM																			
	пружины	W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310		W.Nr. 1.4401		W.Nr. 1.4310															
	конус регулятора перепада давлений	CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr. 1.4305		W.Nr. 1.4404NC		W.Nr. 1.4021															
	седло регулятора перепада давлений	W.Nr. 1.4305		W.Nr. 1.4027																	
	конус регулирующего клапана	CuZn40Pb3 – CW 614N		W.Nr. 1.4404NC		W.Nr. 1.4021															
	седло регулирующего клапана	W.Nr. 1.4305		W.Nr. 1.4027																	
	винты	Нержавеющая сталь (A2)		W.Nr. 1.1181																	
	плоское уплотнение	NBR		Графит																	

¹⁾ Заводская настройка клапана установлена на номинальное значение 100%.²⁾ Вне зависимости от настройки клапана аналоговое управление доступно с 0%.³⁾ Рабочий диапазон перепадов давлений на клапане $\Delta P = P_1 - P_3$, мин./макс. значение.⁴⁾ При настройке выше 100% минимально допустимый перепад давлений на клапане становится выше — см. значения в скобках.⁵⁾ При необходимости применения AQF на перепад давления выше 400 кПа свяжитесь с инженером компании «Данфосс».

Устройство

Клапаны AQT DN = 10–32 мм

1. Шток регулирующего клапана.
2. Сальниковое уплотнение штока клапана.
3. Настроечная шкала.
4. Конус регулирующего клапана.
5. Мембрана.
6. Рабочая пружина.
7. Цилиндр регулятора перепада давлений.
8. Седло регулятора перепада давлений.

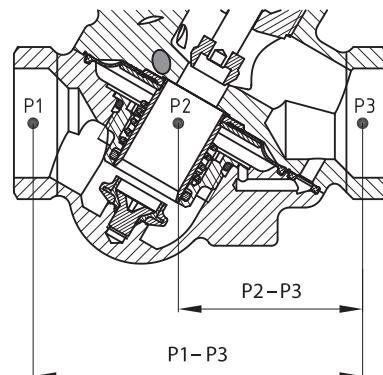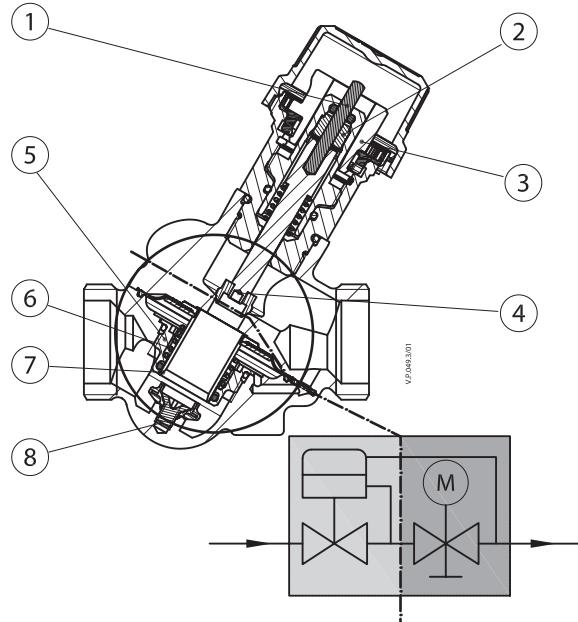

Устройство клапанов AQT DN = 10–32 мм

Принцип работы

Клапаны AQT/AQF состоят из двух частей:

- 1) регулятора перепада давлений,
- 2) регулирующего клапана.

1. Регулятор перепада давлений (РПД)

Для поддержания постоянного перепада давлений на конусе регулирующего клапана (4) разница давлений ($P_1 - P_3$) передается на мембранный элемент (5) и компенсируется силой сжатия пружины. Всякий раз, когда перепад давлений на конусе регулирующего клапана начинает изменяться, регулирующий цилиндр под воздействием мембранных меняет свое положение, сохраняя перепад давлений на постоянном уровне.


2. Регулирующий клапан

Регулирующий клапан имеет линейную характеристику регулирования. Взаимодействие штока регулирующего клапана и мембранных элементов обеспечивает работу клапана AQT в качестве ограничителя расхода. Значения расхода на шкале клапана даны в процентах от максимального расхода (100%), указанного в таблицах технических характеристик. За счет поддержания постоянного перепада давлений на регулирующем конусе клапана усилие привода для его перемещения будет незначительным. Это позволяет использовать электроприводы с небольшим развиваемым усилием.

Устройство (продолжение)


Клапаны AQT/AQF DN = 40–100 мм

1. Рукоятка/винт перекрытия;
2. Регулирующая пружина;
3. Мембрана;
4. Конус регулятора перепада давлений;
5. Седло клапана;
6. Корпус клапана;
7. Конус регулирующего клапана;
8. Блокировочный винт;
9. Шкала настройки;
10. Уплотнение;
11. Шток регулирующего клапана.

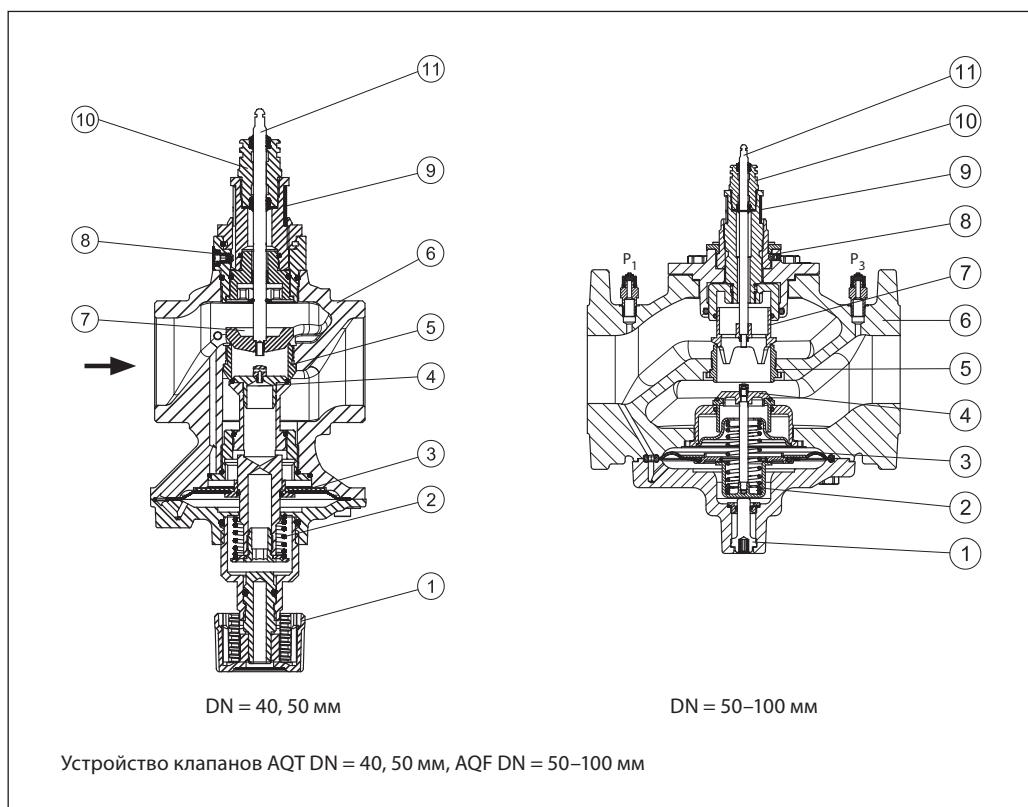

Клапаны AQF DN = 125–150 мм


1. Корпус клапана;
2. Седло клапана;
3. Конус регулятора перепада давлений;
4. Конус регулирующего клапана;
5. Корпус регулирующей диафрагмы;
6. Диафрагма;
7. Винт настройки;
8. Сильфон разгрузки давления.

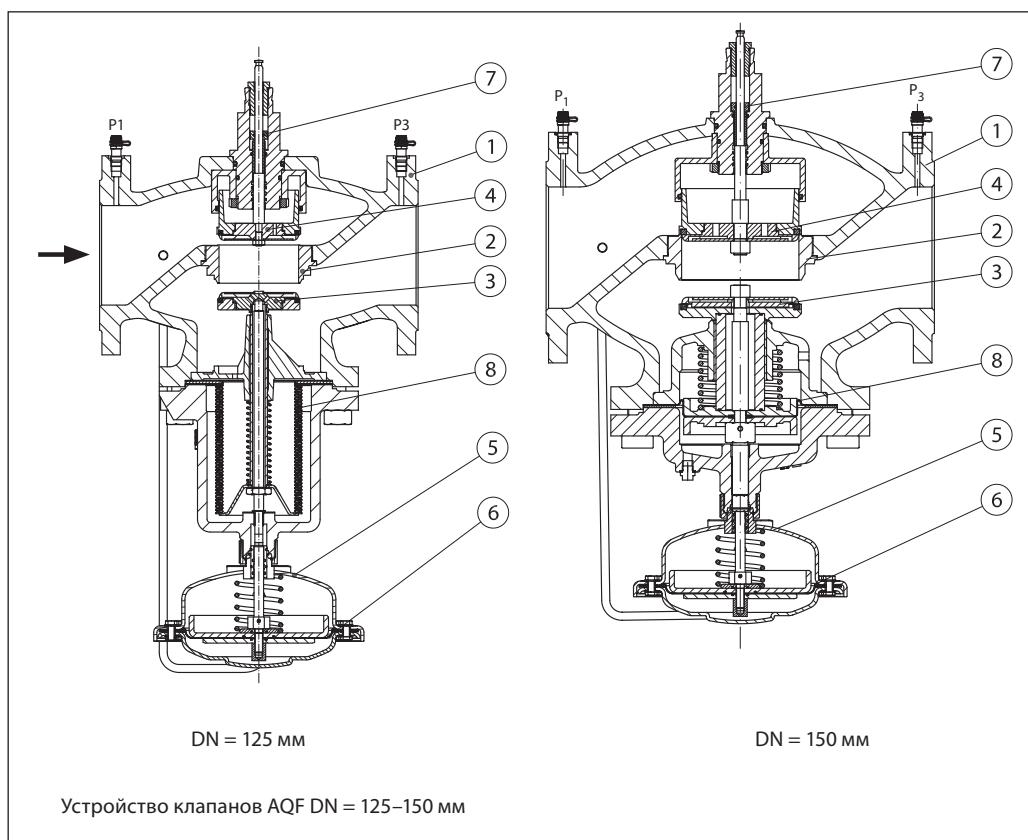

**Устройство
(продолжение)**


Клапаны AQF DN = 200–250 мм

1. Корпус клапана;
2. Седло клапана;
3. Конус регулятора перепада давления;
4. Конус регулирующего клапана;
5. Корпус регулирующей диафрагмы;
6. Диафрагма;
7. Винт настройки;
8. Сильфон разгрузки давления.

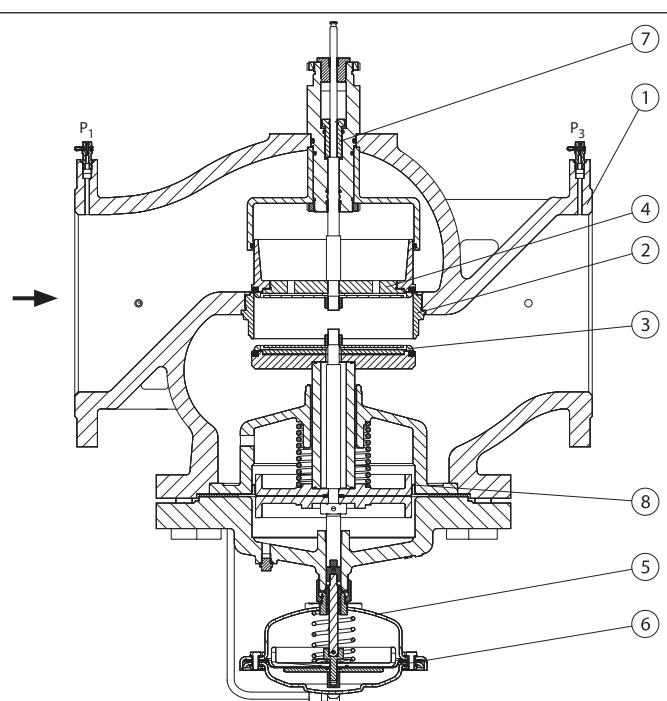

Устройство клапанов AQF DN = 200, 250 мм

Выбор типоразмера клапана

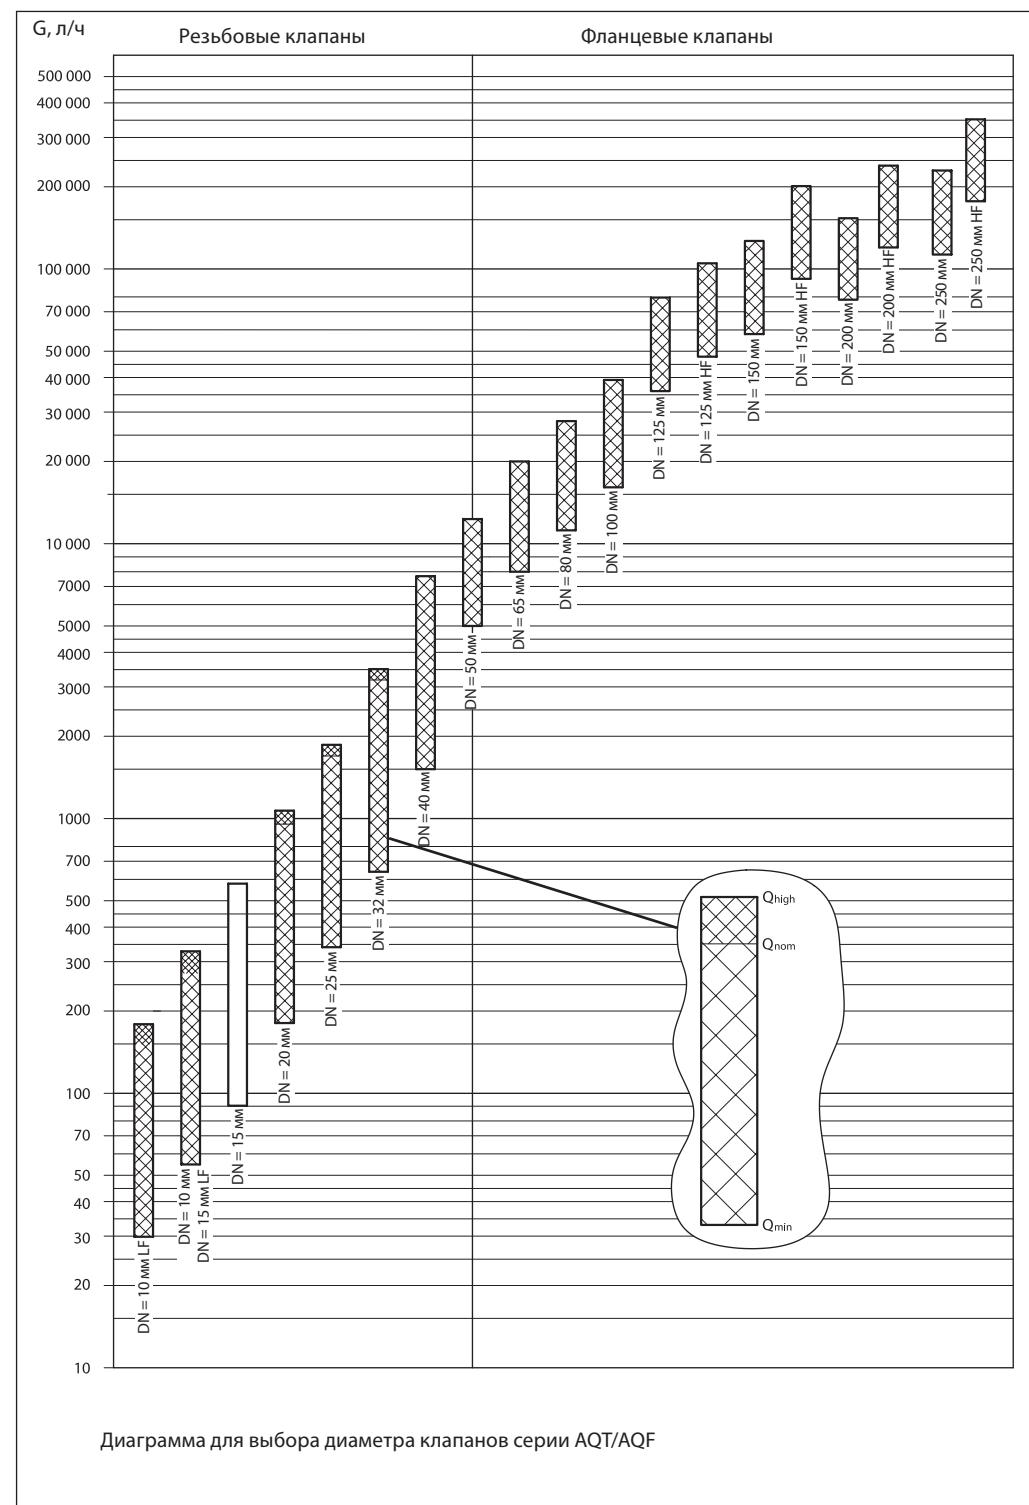

Выбор типоразмера клапана (продолжение)**Пример 1. Система с переменным расходом****Дано:**

Потребность в холода на единицу оборудования системы: $Q = 1000 \text{ Вт}$.

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе: $T_x = 6^\circ\text{C}$.

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе: $T_0 = 12^\circ\text{C}$.

Требуется:

Подобрать регулирующий балансировочный клапан.

Клапан AQT и типы приводов для системы BMS.

Расчет:

Расход теплоносителя в системе:

$$Q = 0,86 \cdot Q / (T_0 - T_x) = \\ = 0,86 \cdot 1000 / (12 - 6) = 143 \text{ л/ч.}$$

Решение:

Клапан AQT DN = 10 мм с $G_{\max} = 275 \text{ л/ч}$ с предварительной настройкой на $143/275 = 0,52 = 52\%$ от полностью открытого положения. Приводы AMV 110NL — 24 В.

Примечание. Минимально необходимый перепад давлений на клапане AQT DN = 10 мм: 16 кПа.

Пример 2. Система с постоянным расходом**Дано:**

Потребность в холода на единицу оборудования системы: $Q = 4000 \text{ Вт}$.

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе: $T_x = 6^\circ\text{C}$.

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе: $T_0 = 12^\circ\text{C}$.

Требуется:

Подобрать автоматический ограничитель максимального расхода.

Клапан AQT с определением его предварительной настройки.

Расчет:

Расход теплоносителя в системе:

$$Q = 0,86 \cdot Q / (T_0 - T_x) = \\ = 0,86 \cdot 4000 / (12 - 6) = 573 \text{ л/ч.}$$

Решение:

Клапан AQTDN = 20 мм с $G_{\max} = 900 \text{ л/ч}$ с предварительной настройкой на $573/900 = 0,64 = 64\%$ от полностью открытого положения.

Примечание. Минимально необходимый перепад давления на клапане AQT DN = 20 мм: 16 кПа.

Пример 3. Выбор клапана AQT в зависимости от диаметра трубопровода**Дано:**

Расход тепло- или теплоносителя $G = 1,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ ($1400 \text{ л/ч} = 0,38 \text{ л/с}$), диаметр трубопровода DN = 25 мм.

максимальную скорость потока в трубопроводе для условий:

DN = 25 мм,

$D_{\text{вн}} = 27,2 \text{ мм}$.

Размеры и скорость потока отвечают требованиям, скорость потока менее 1,0 м/с.

Требуется:

Подобрать автоматический ограничитель максимального расхода.

Клапан AQT с определением его предварительной настройки.

Решение:

Предварительная настройка клапана AQT DN = 25 мм должна составлять $1400/1700 = 0,82 = 82\%$ от полностью открытого положения.


Примечание. Минимально необходимый перепад давления на клапане AQT DN = 25 мм: 20 кПа.

Расчет:

В этом случае выбираем клапан AQT DN = 25 мм с $G_{\max} = 1700 \text{ л/ч}$.


При этом рекомендуется выполнить проверочный расчет максимальной скорости потока рабочей среды в трубопроводе. Определяем

Оптимизация работы насоса

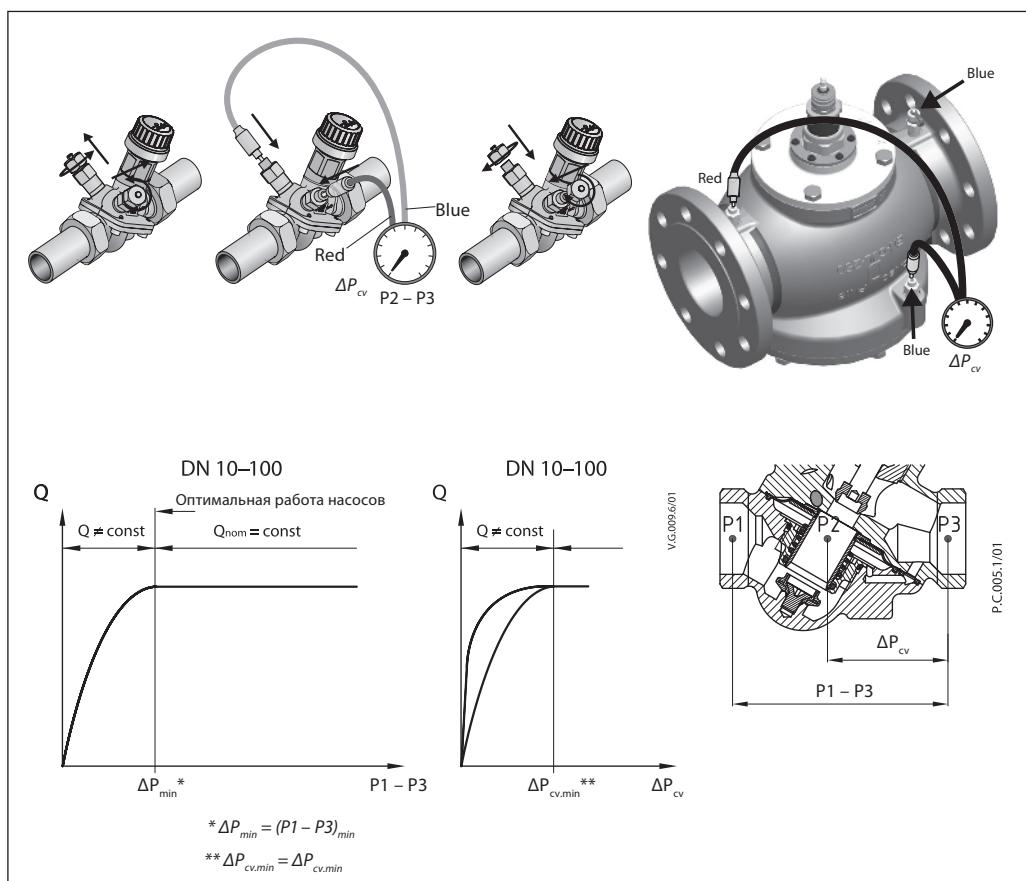

Установка измерительных ниппелей на клапаны AQT DN = 10–32 мм позволяет измерять перепад давлений на регулирующем клапане ΔP ($P_2 - P_3$), тогда как на AQT/AQF DN = 40–250 мм измерения проводятся между P_1 и P_3 . Если перепад давлений превышает определенное значение (в зависимости от настройки и типоразмера клапана) — это значит, что все условия для нормальной работы регулятора соблюдены и возможно выполнение автоматического ограничения расхода в системе. Измерения следует производить для определения наличия минимально необходимого перепада давлений на клапане, а также для определения расхода регулируемой среды в системе.

Данные, полученные в результате измерений, можно также использовать для оптимизации работы насоса. Напор насоса можно уменьшать до тех пор, пока обеспечивается минимально допустимый перепад давлений на клапане, находящемся в самой отдаленной точке системы (в гидравлическом отношении). В результате измерений и регулировки насоса необходимо добиться оптимального сочетания перепада давлений на клапане и напора насоса. Измерение давлений можно производить при помощи прибора PFM 5001, производимого компанией «Данфосс».

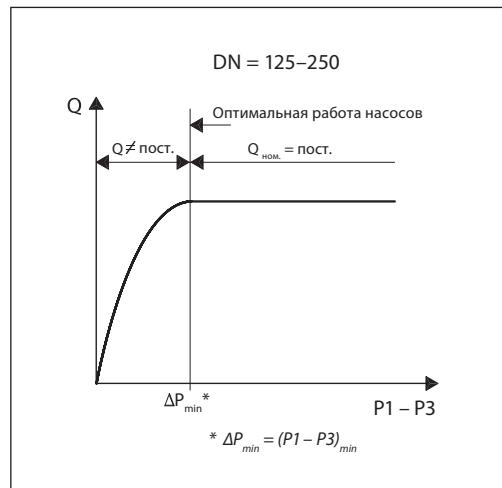

Настройка клапанов DN = 10–32 мм

Установка расчетного расхода легко производится без применения специального инструмента.

Для изменения настроек необходимо (см. рис.):


- 1). снять синий защитный колпачок или установленный привод;
- 2). поднять серое пластиковое кольцо;
- 3). повернуть кольцо до необходимого значения (значение настройки уменьшается по воротом по часовой стрелке);
- 4). опустить серое пластиковое кольцо для блокировки установленной настройки. Блокировка настройки определяется по щелчку.


При полностью закрытом положении настройка должна быть напротив 90%. Шкала настройки на клапане размечена от 100% номинального расхода до 20%. Когда клапан имеет настройки более 80%, вокруг штока появляется красная полоска.

Пример

Клапан DN = 15 мм имеет максимальный расход 450 л/ч при настройке на 100%. Для получения расхода 270 л/ч необходимо настроить клапан следующим образом: $270/450 = 0,6 = 60\%$.

Компания «Данфосс» рекомендует использовать настройки расхода в пределах от 20 до 100% для клапанов DN = 10–32 мм. Заводская настройка — 100%.

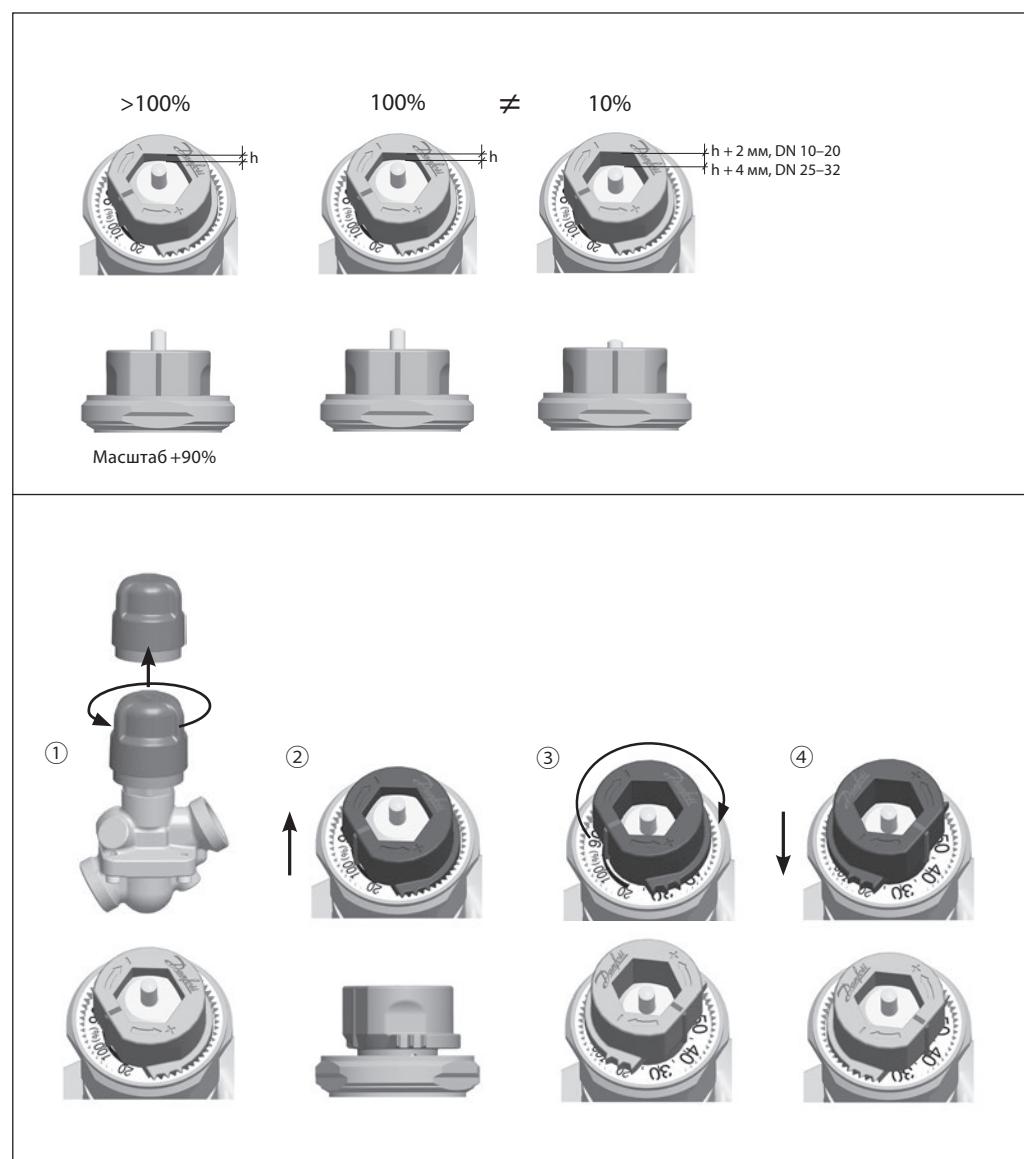

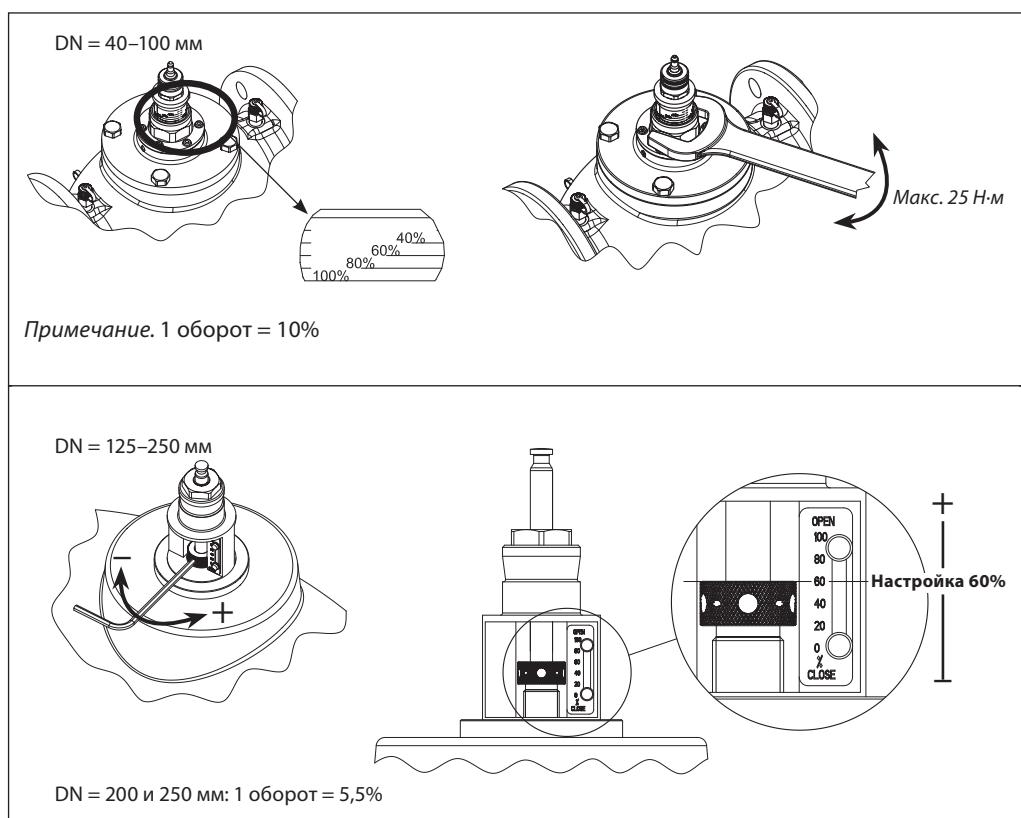Настройка (продолжение)**Обслуживание**

Клапаны AQT DN = 10–32 мм оснащены пластиковой защитной рукояткой (защитная рукоятка не является запорной). В качестве запорной рукоятки необходимо использовать металлическую запорную рукоятку (кодовый номер 003Z0230) или установить клапан в закрытое положение (настроенным элементом).


Клапаны AQT/AQF DN = 40, 50 мм оснащены рукояткой для перекрытия потока.

Для надежного перекрытия потока клапанов DN = 65–100 мм следует использовать 8-мм торцевой шестигранный ключ.

Монтаж

При установке клапана направление стрелки на его корпусе должно совпадать с направлением потока. Если условие не выполняется, то клапан будет функционировать некорректно.

Если на клапан будет установлен привод, то клапан нельзя монтировать штоком вниз.

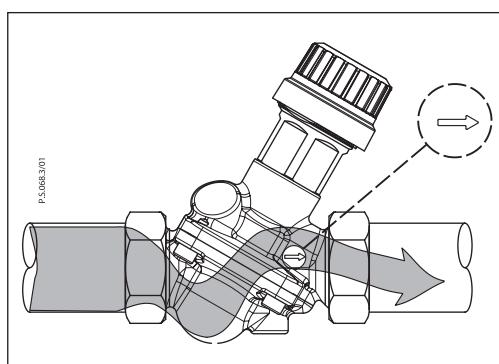


**Основные особенности
клапанов AQT/AQF**


- Независимый от колебаний давления регулирующий балансировочный клапан включает в себя комбинацию двухходового регулирующего клапана с линейной характеристикой и встроенный регулятор перепада давлений мембранный конструкции.
- Клапаны доступны в исполнении DN = 10–250 мм.
- Клапаны также можно использовать в качестве автоматических ограничителей расхода.
- Клапан оснащен функцией плавной настройки от 0 до 100%. Настройка может производиться при работающей системе.
- Функция перекрытия возможна с помощью настроичного механизма выставлением настройки на «0» для всех типоразмеров клапанов.
- Настройка производится вручную без дополнительных инструментов для клапанов до DN = 32 мм, а для клапанов DN = 40–250 мм с помощью стандартного рожкового ключа.
- Для клапанов до DN = 32 мм существует возможность замены их сальникового блока под давлением.
- Клапаны DN = 40–250 имеют дополнительную функцию перекрытия, не зависимую от механизма настройки.
- Обеспечиваются следующие параметры протечки: для клапанов до DN = 32 мм — отсутствие видимой протечки при использовании термоэлектрического привода с усилием до 90 Н; для клапанов DN = 40–100 мм менее 0,05% от значения пропускной способности клапана K_v при использовании электропривода с усилием 500 Н. Максимальный перепад давлений на клапане, преодолеваемый приводом, составляет 6 бар.
- Авторитет регулирующего клапана равен 1 при любых настройках клапана (характеристика регулирования клапана не изменяется).
- Клапан имеет линейную характеристику при любом располагаемом давлении. Для перевода клапана в логарифмический режим регулирования используются соответствующие настройки электропривода. Динамический диапазон регулирования составляет более 1 : 300. (Приводитель клапана должен подтверждать характеристики лабораторными испытаниями.¹⁾)
- Клапаны с измерительными ниппелями для оптимизации работы сетевых насосов доступны во всех типоразмерах.

¹⁾ Ввиду отсутствия единого стандарта для испытаний подобных клапанов компания «Данфосс» рекомендует проведение испытаний в независимой лаборатории для проверки функций регулирования и ограничения расхода.


Габаритные и присоединительные размеры

 AQT DN 10-32	P.D.022.3/01																																																																																																																											
	P.D.003.2/01																																																																																																																											
	P.D.004.2/01																																																																																																																											
TWA-Z + AQT	M.W.D.15.1/00	H ₃	L ₄																																																																																																																									
ABNM + AQT	P.D.041.1/01	H ₄	L ₅																																																																																																																									
AMV (E) 110 NL + AQT	M.W.D.15.2/00	H ₅	L ₆																																																																																																																									
AMI 140 + AQT	M.W.D.15.2/01	H ₆	L ₇																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DN, мм</th><th>L₁</th><th>L₂</th><th>L₃</th><th>L₄</th><th>L₅</th><th>L₆</th><th>L₇</th><th>H₁</th><th>H₂</th><th>H₃</th><th>H₄</th><th>H₅</th><th>H₆</th><th>b по ISO 228/1</th><th>Масса, кг</th></tr> <tr> <th></th><th colspan="13">ММ</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>53</td><td>36</td><td>79</td><td>92</td><td>104</td><td>109</td><td>119</td><td>69</td><td>20</td><td>100</td><td>104</td><td>138</td><td>140</td><td>G 1/2</td><td>0,38</td></tr> <tr> <td>15</td><td>65</td><td>45</td><td>79</td><td>98</td><td>110</td><td>116</td><td>126</td><td>72</td><td>25</td><td>102</td><td>108</td><td>141</td><td>143</td><td>G 3/4</td><td>0,48</td></tr> <tr> <td>20</td><td>82</td><td>56</td><td>79</td><td>107</td><td>120</td><td>125</td><td>134</td><td>74</td><td>33</td><td>105</td><td>112</td><td>143</td><td>145</td><td>G 1</td><td>0,65</td></tr> <tr> <td>25</td><td>104</td><td>71</td><td>79</td><td>124</td><td>142</td><td>142</td><td>149</td><td>82</td><td>42</td><td>117</td><td>124</td><td>155</td><td>153</td><td>G 1 1/4</td><td>1,45</td></tr> <tr> <td>32</td><td>130</td><td>90</td><td>79</td><td>142</td><td>154</td><td>160</td><td>167</td><td>93</td><td>50</td><td>128</td><td>136</td><td>166</td><td>164</td><td>G 1 1/2</td><td>2,21</td></tr> </tbody> </table>														DN, мм	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	b по ISO 228/1	Масса, кг		ММ														10	53	36	79	92	104	109	119	69	20	100	104	138	140	G 1/2	0,38	15	65	45	79	98	110	116	126	72	25	102	108	141	143	G 3/4	0,48	20	82	56	79	107	120	125	134	74	33	105	112	143	145	G 1	0,65	25	104	71	79	124	142	142	149	82	42	117	124	155	153	G 1 1/4	1,45	32	130	90	79	142	154	160	167	93	50	128	136	166	164	G 1 1/2	2,21
DN, мм	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	b по ISO 228/1	Масса, кг																																																																																																													
	ММ																																																																																																																											
10	53	36	79	92	104	109	119	69	20	100	104	138	140	G 1/2	0,38																																																																																																													
15	65	45	79	98	110	116	126	72	25	102	108	141	143	G 3/4	0,48																																																																																																													
20	82	56	79	107	120	125	134	74	33	105	112	143	145	G 1	0,65																																																																																																													
25	104	71	79	124	142	142	149	82	42	117	124	155	153	G 1 1/4	1,45																																																																																																													
32	130	90	79	142	154	160	167	93	50	128	136	166	164	G 1 1/2	2,21																																																																																																													
AQT DN 40, 50		H ₁	H ₂	b	L ₂																																																																																																																							
AME 435 QM + AQT															H ₃																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DN, мм</th><th>L₁</th><th>H₁</th><th>H₂</th><th>H₃</th><th>b по ISO 228/1</th><th>Масса, кг</th></tr> <tr> <th></th><th colspan="4">ММ</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td><td>110</td><td>170</td><td>174</td><td>280</td><td>G 2</td><td>6,9</td></tr> <tr> <td>50</td><td>130</td><td>170</td><td>174</td><td>280</td><td>G 2 1/2</td><td>7,8</td></tr> </tbody> </table>														DN, мм	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	b по ISO 228/1	Масса, кг		ММ						40	110	170	174	280	G 2	6,9	50	130	170	174	280	G 2 1/2	7,8																																																																																			
DN, мм	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	b по ISO 228/1	Масса, кг																																																																																																																						
	ММ																																																																																																																											
40	110	170	174	280	G 2	6,9																																																																																																																						
50	130	170	174	280	G 2 1/2	7,8																																																																																																																						

**Габаритные и
присоединительные
размеры (продолжение)**

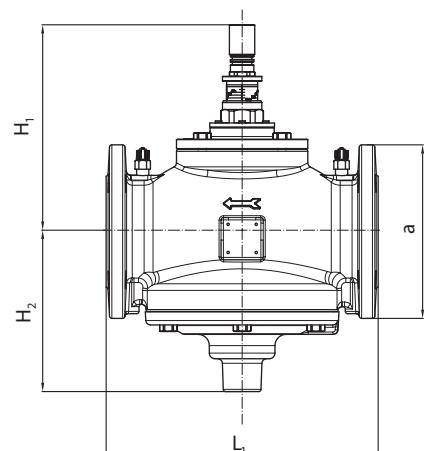


AQF DN 50–100

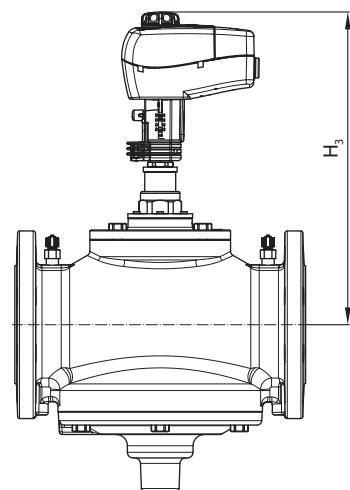

AME 435 QM + AQF


DN, мм	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	а по EN 1092-2, мм	Масса, кг
	мм					
50	230	170	174	280	165	14,2
65	290	220	172	330	185	38,0
80	310	225	177	335	200	45,0
100	350	240	187	350	220	57,0

**Габаритные и
присоединительные
размеры (продолжение)**

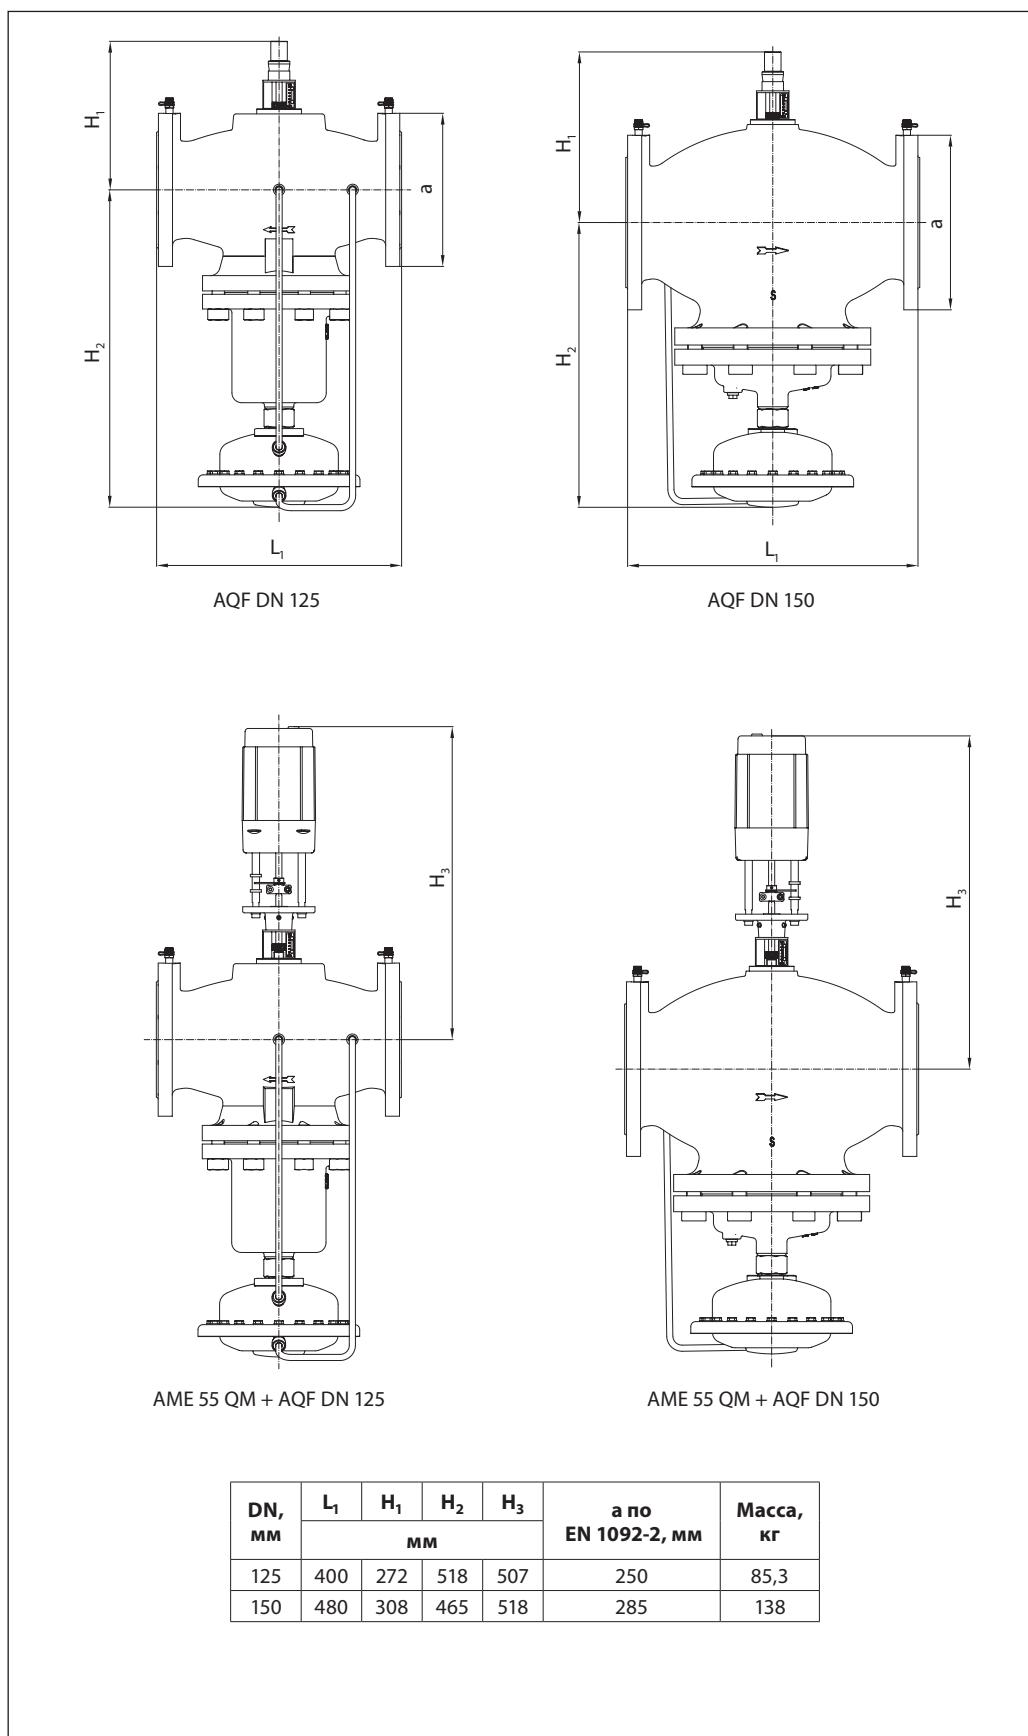

DN, мм	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	а по EN 1092-2, мм	Масса, кг
	мм					
125	400	272	518	507	250	85,3
150	480	308	465	518	285	138

**Габаритные и
присоединительные
размеры (продолжение)**

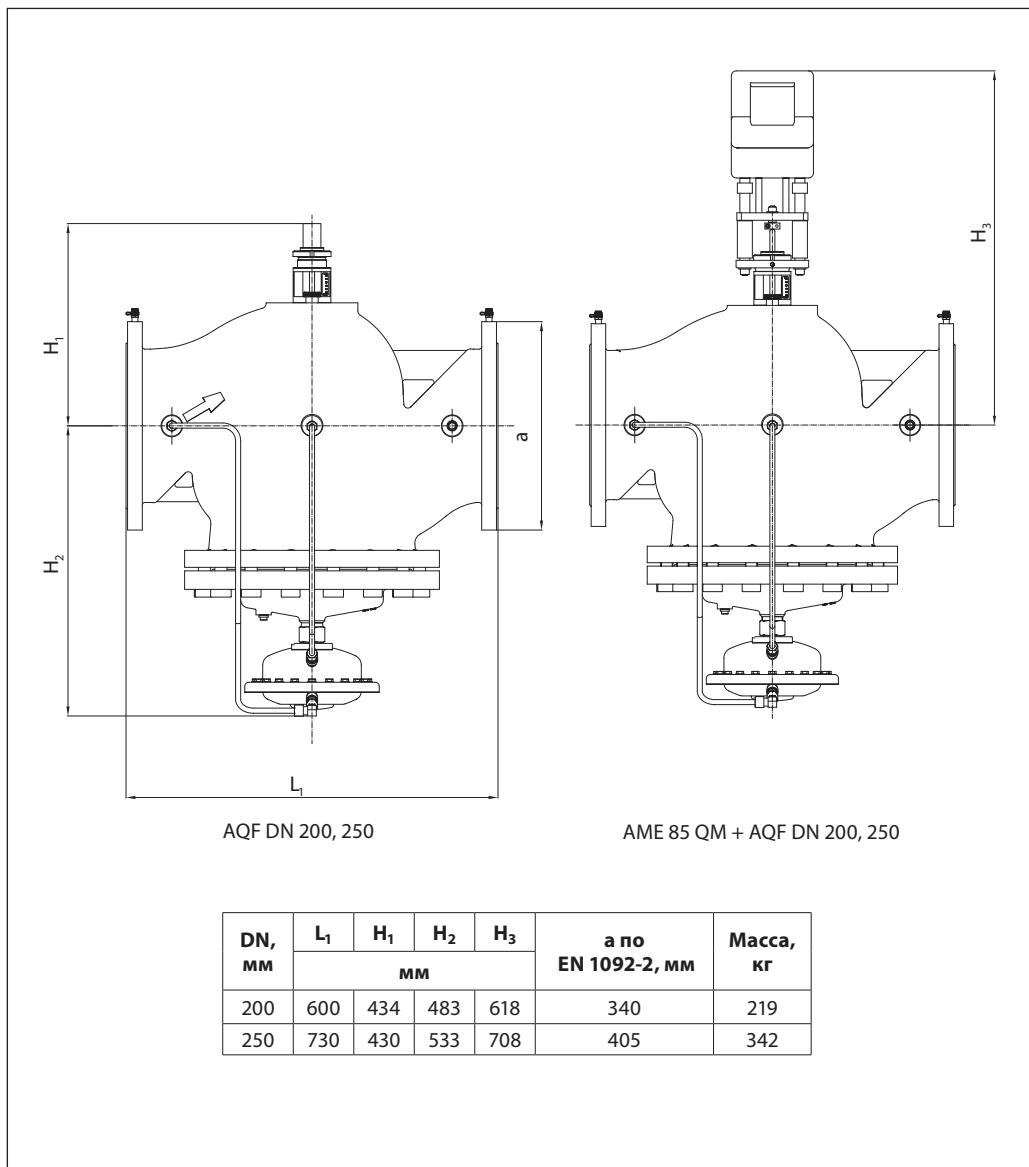

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69